



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 27 Januari 2014

No Surat : B/52/I/2014/Puslabfor  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Hasil Analisa Sample

Kepada

Yth. Direktur PT. Global Mitra  
Proteksindo  
di

Mutiara Tama Palembang Blok  
A15 No. 28 Cengkareng  
Jakarta Barat

1. Rujukan surat PT. Global Mitra Proteksindo Nomor 002/S-Per/GMP/I/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang permohonan pemeriksaan isi material APAR Merk Starvvo AF136.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hasil pemeriksaan isi material APAR Merk Starvvo AF136 menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometer (terlampir).
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan bahwa hasil analisa sampel ini:
  - a. bersifat **non justicia**.
  - b. hanya berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ini diterbitkan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK  
KABID KIMBIOFOR



Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes.  
KOMBES.POL. NRP. 57020728

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK


Nama Sampel : Tabung APAR Merk Starvvo AF136  
Kode : SV-30 AF  
Nama Pengirim : PT. Global Mitra Proteksindo  
Alamat Pengirim : Mutiara Tama Palembang Blok A15 No. 28 Cengkareng  
Jakarta Barat  
Tanggal Penerimaan Sampel : 16 Januari 2014  
Metode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrometer Massa (GCMS)

Hasil Pengujian

NO	JENIS SAMPEL	SENYAWA YANG DIUJI	HASIL
1	Kode SV-30 AF	HFC-236FA	1. 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Propane 100%

Surat hasil ini berlaku 3 (tiga) bulan dan bersifat non justicia.


Mengetahui  
KEPALA BIDANG KIMIA BIOLOGI FORENSIK

  
Drs. SLAMET HARTOYO, M. Kes.  
KOMBES POL. NRP. 57020728

Jakarta, 22 Januari 2014  
PEMERIKSA :

  
Dra. V. ASTARINI ENDAH. R.  
PEMBINA Tk I Nip. 196306031989032001

E:\DATA INJEK 2014\KIMIA\TABUNG STARVVO AF36 UL.D  
Operator : TASLIM  
Acquired : 21 Jan 2014 11:03 using AcqMethod GAS.M  
Instrument : GCMS  
Sample Name: TABUNG AF36 3 Kg UL  
Misc Info : GLOBAL MITRA PROTEKSINDO  
Vial Number: 1

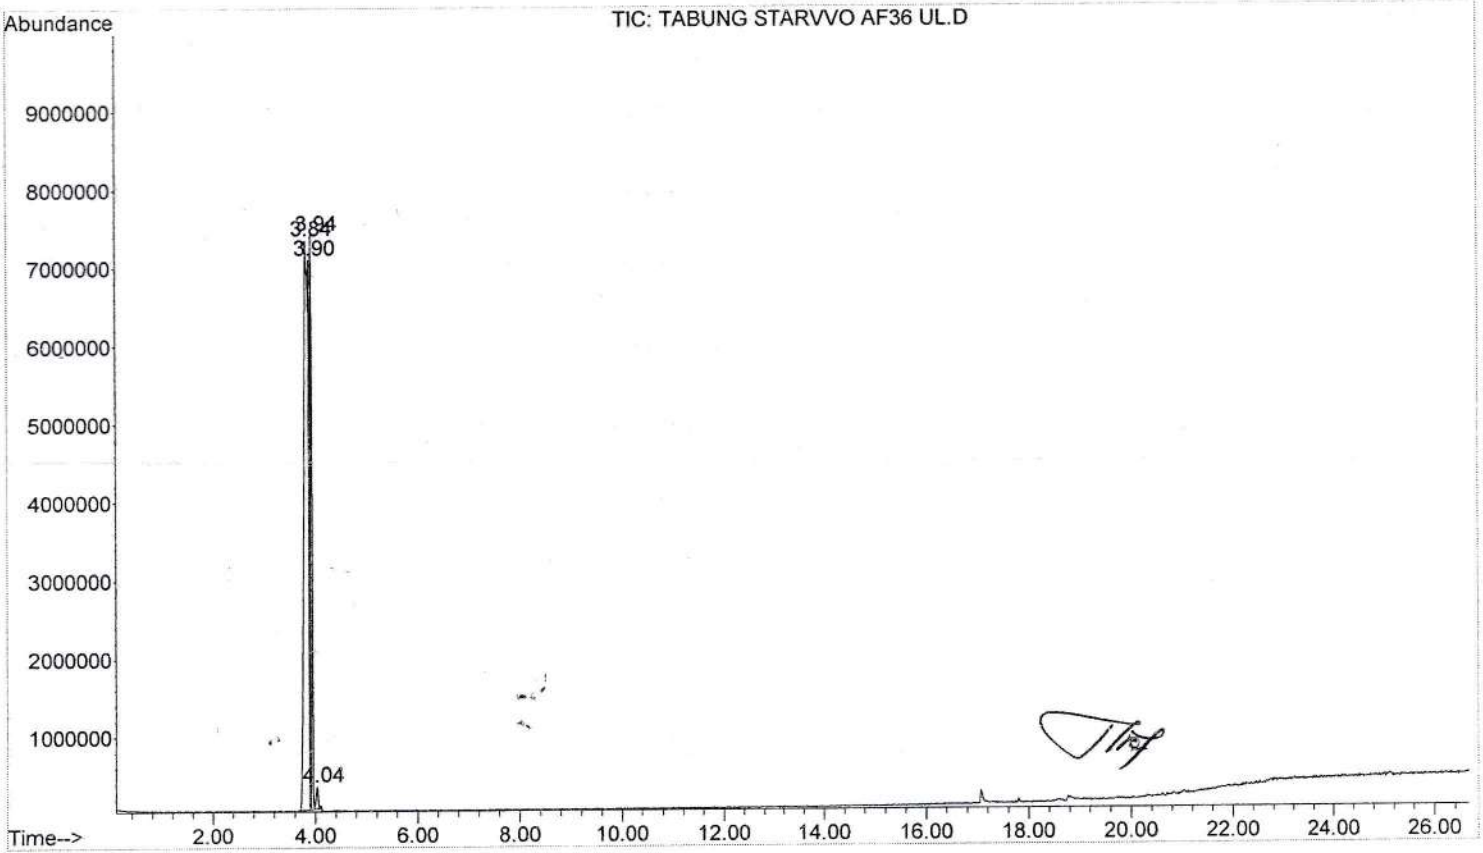



Lampiran Foto No. Lab. : 3185/KKF/2013



Foto no. 1. : Sampel yang diterima berupa 1 (satu) buah pemadam kebakaran Merk Starvvo AF 36 ukuran 6 (enam) kg. -----



Foto no. 2. : Sampel pemadam diperlihatkan segel pengaman dan pengukur